


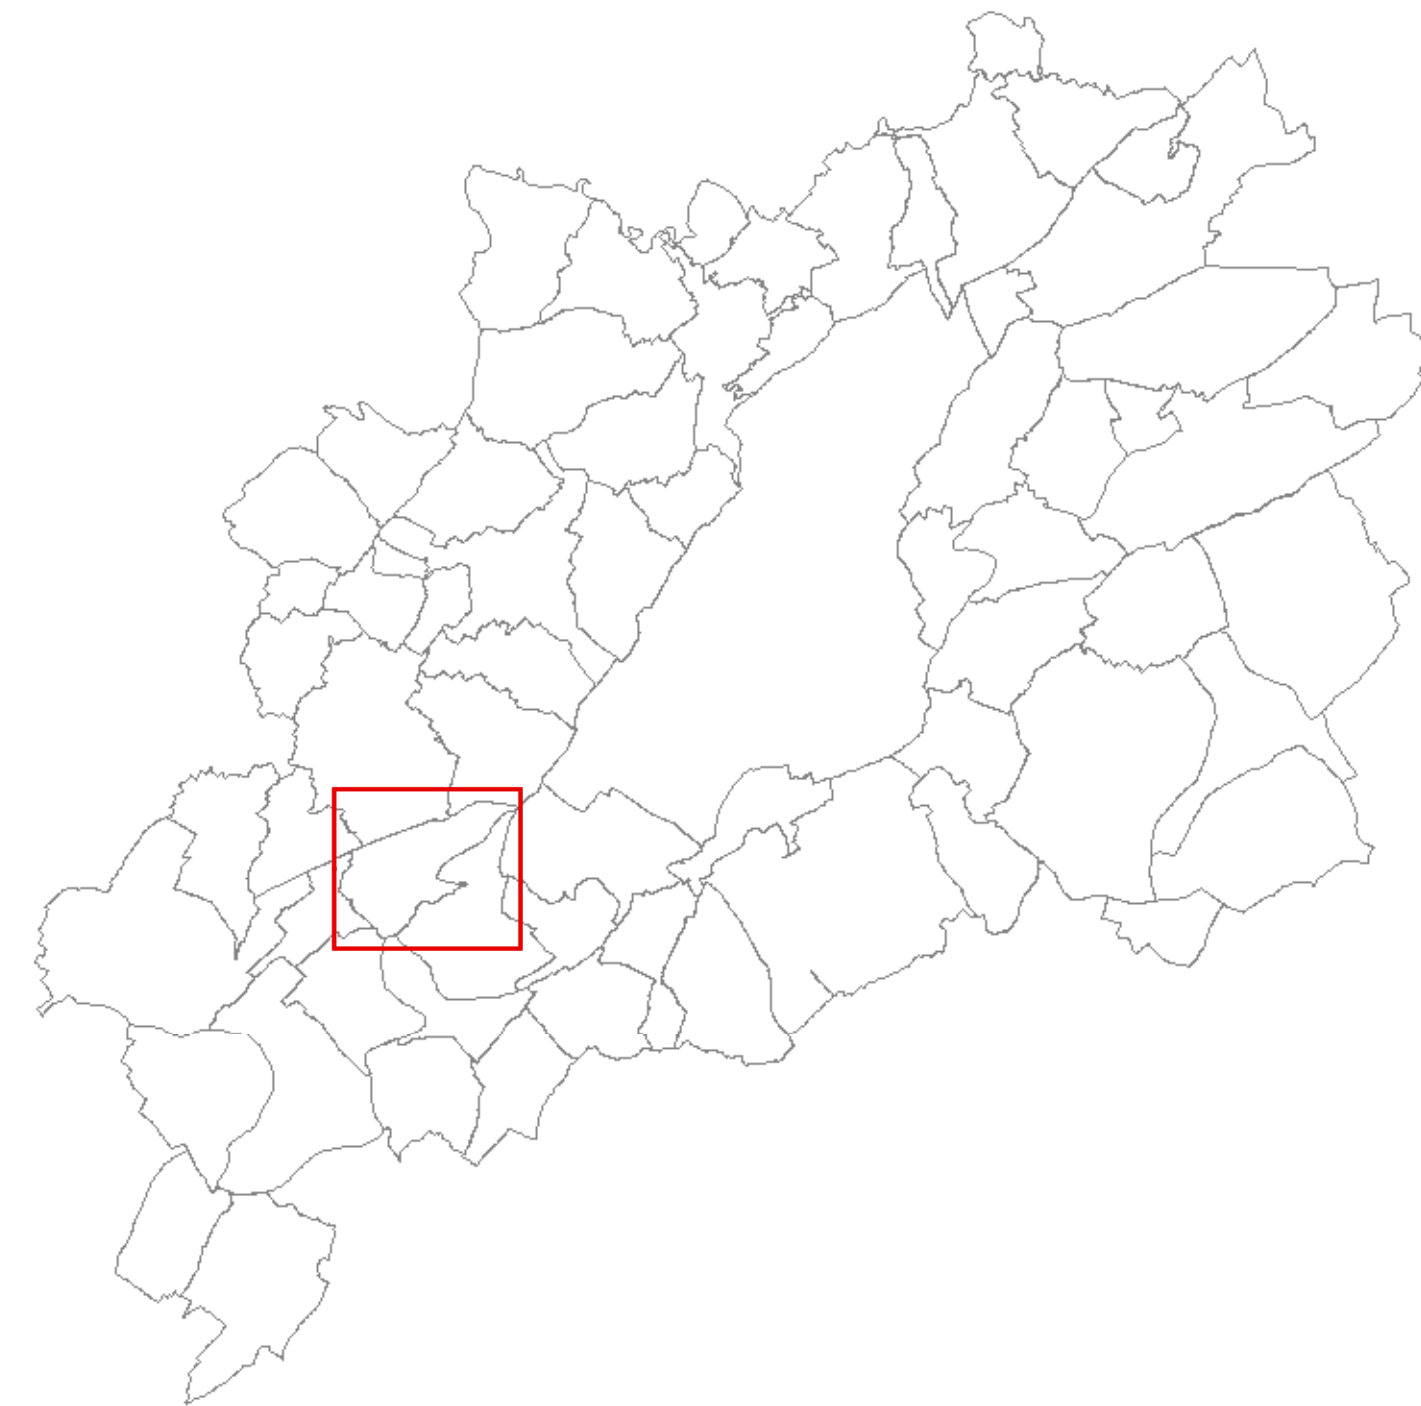

Légende
Schéma de Gestion Intercommunale des Eaux de Pluie

- Risque pluvial limité
- Risque pluvial conséquent
- Risque pluvial fort
- Risque pluvial très fort

Projet de zonage pluvial validé
par délibération du conseil communautaire du 06/11/2025

Grand Besançon Métropole

PLAN LOCAL D'URBANISME
INTERCOMMUNAL

ANNEXE 19
Annexes sanitaires
Schéma de Gestion Intercommunale
des Eaux de Pluie (SDGIEP)

COMMUNE DE GRANDFONTAINE

Echelle : 0 100 200 400 Mètres



Approbation du PLUI : xxxx

